

流山市上下水道局からの大事なお知らせ

対象エリア

流山市浄化槽処理促進区域

2026年度版

ご使用中の単独浄化槽の交換時期が近づいています

(耐用年数：約 30 年間)



現在、単独浄化槽は製造されていません。万が一浄化槽が壊れると、浄化機能が停止するため、悪臭が発生し、立地によっては近所にも影響を及ぼします。また、自宅前の側溝からハエや蚊などの虫が大量に発生するリスクも増加します。

古い浄化槽（単独浄化槽）から
環境に配慮した合併浄化槽への交換をお願いします

利根運河等水質改善モデル事業の場合

単独浄化槽から合併浄化槽への交換工事にかかる費用に対し、流山市からの補助金が適用になります。

流山市補助金 **121.4万円**

一般的な浄化槽タイプの例 (N10型 5人槽)

補助金合計 **151.4万円** (モデル事業 N10型 5人槽の場合)



令和8年度

最大 **30万円**
上乗せ補助

※諸条件あり

補助金制度の期限

2027 年 2 月までの工事完了分に対して補助

※補助金額は、浄化槽のタイプや工事内容、条件によって異なります。
※工事費の自己負担もございますので、詳しくは下記までお電話ください。

浄化槽の違いによる排水イメージ

合併浄化槽に交換して、きれいな排水で地球環境を守りましょう！

現在


単独浄化槽



トイレの汚水は浄化槽を通りますが、風呂や洗濯、キッチンの汚水は浄化されずそのまま排水されています。

施工後

合併浄化槽

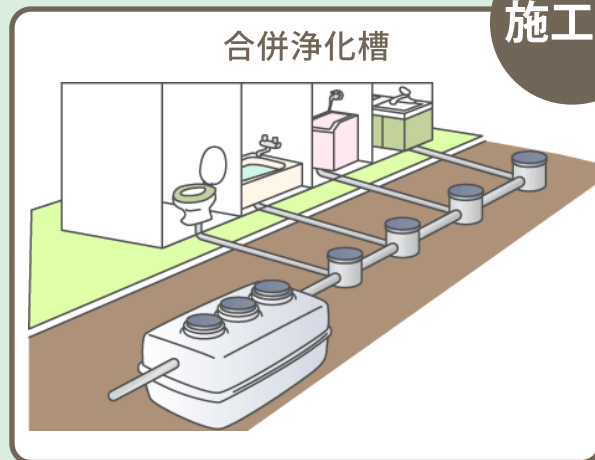

トイレ、風呂、洗濯、キッチンすべての生活污水が、合併浄化槽を通り浄化され、きれいな水となって排水されます。



流山市上下水道局 下水道建設課

流山市おおたかの森西一丁目19番地


TEL **04-7150-6097**

浄化槽交換のお申込みは
裏面をご覧ください。






浄化槽処理促進区域

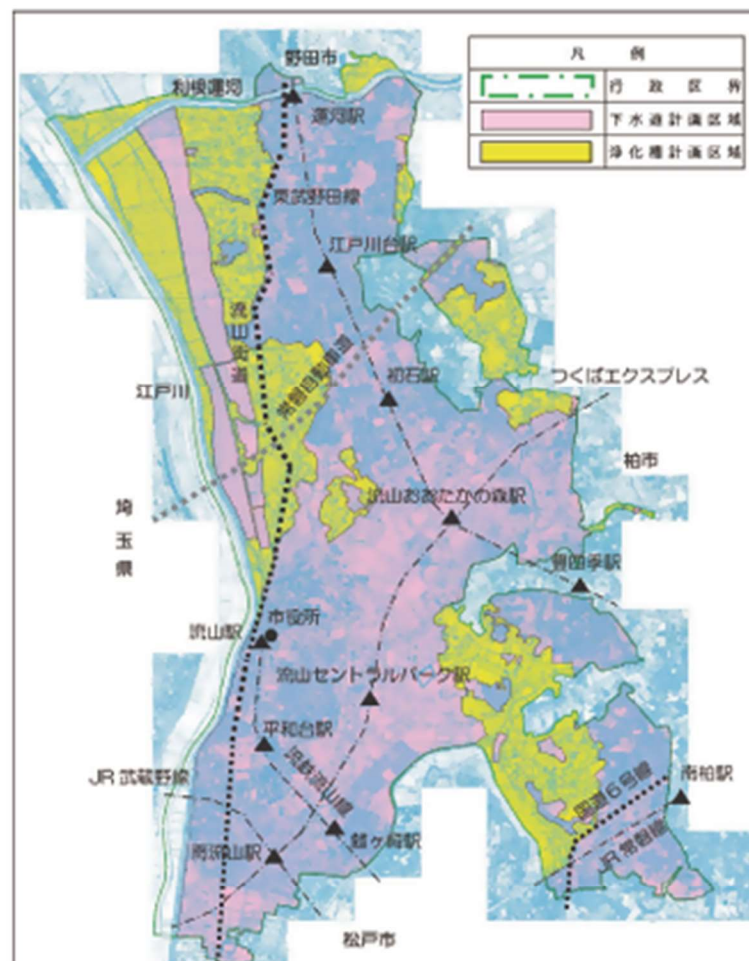

あなたがお住まいの地域で
合併浄化槽への切り替えが進むと

利根運河、江戸川、手賀沼が キレイになります


川が汚れてしまう一番の原因は、家庭からの生活排水です。単独浄化槽はトイレからの汚水しか浄化しないため、風呂、洗濯、キッチンから出る汚水はそのまま川へ流れています。合併浄化槽は家庭排水をすべて浄化しますので、単独浄化槽と比べ、放流水の汚れは1/8になります。

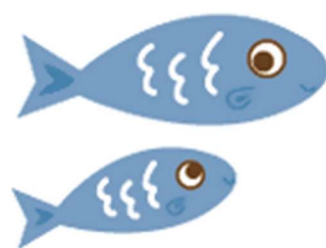

◀流山市汚水適性処理構想 令和4年度見直し



浄化槽交換までの流れ

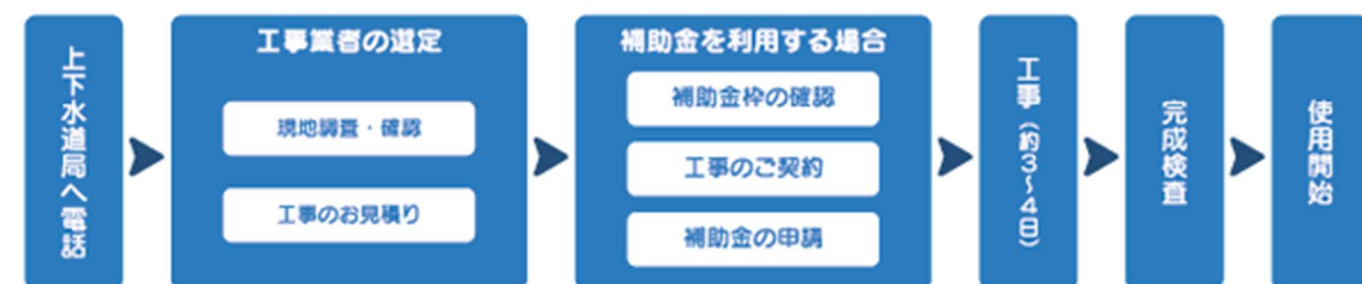

浄化槽設置事業補助金と自己負担の目安

工事にかかる費用は、浄化槽の大きさや配管の長さ、その他の条件により異なります。また、補助金は予算額に達し次第締め切られますのでご注意ください。

まずは、流山市上下水道局へお電話いただき、補助金の実施が可能かどうか確認することをお勧めします。

一般住宅の例	
合併浄化槽【モデル事業N10型5人槽】の場合	
総工事費	177.4万円
市補助金	151.4万円
自己負担額	26万円
(令和7年度実績の平均)	
※あくまでも一例です。工事内容によって異なりますので予めご了承ください。	



お問合せ・お申込み

流山市上下水道局 下水道建設課
流山市おおたかの森西一丁目19番地

まずはお電話ください。
担当者より詳しくご説明いたします。

TEL 04-7150-6097

受付時間
令和8年9月30日まで：平日9時～17時
令和8年10月1日から：平日9時～16時30分



流山市ホームページ
(広報ID 1002625)