


空間線量率 記録シート (1/2)

測定日時	除染前	平成24年3月7日
	除染後	平成24年3月27日
測定場所	八木南小学校	
測定機器	堀場製作所製	

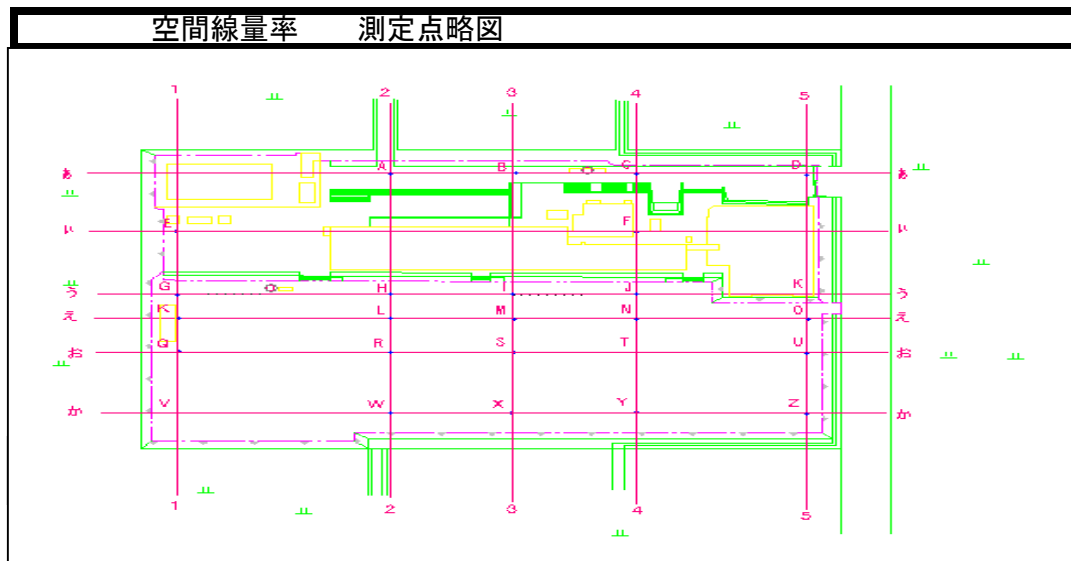


①:地上5cm②:地上50cm③地上100cm 単位:  $\mu$ Sv/h

測点	除染前		
	①	②	③
A	0.215	0.242	0.2
B	0.153	0.177	0.207
C	0.262	0.284	0.256
D	0.234	0.247	0.227
E	0.429	0.337	0.298
F	0.157	0.244	0.177
G	0.226	0.292	0.284
H	0.167	0.156	0.187
I	0.204	0.166	0.178
J	0.298	0.289	0.253
K	0.310	0.235	0.213

	除染後		
	①	②	③
	0.201	0.225	0.203
	0.117	0.155	0.173
	0.204	0.227	0.227
	0.196	0.227	0.217
	0.202	0.211	0.223
	0.167	0.142	0.135
	0.098	0.087	0.076
	0.076	0.081	0.068
	0.084	0.071	0.065
	0.081	0.085	0.074
	0.088	0.075	0.075

空間線量率 記録シート (2/2)

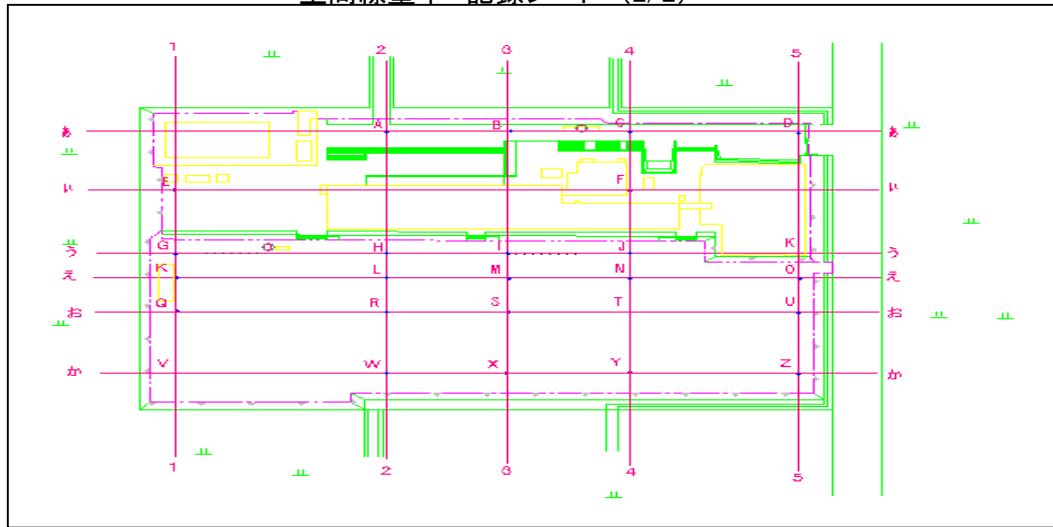

①:地上5cm②:地上50cm③:地上100cm 単位:  $\mu\text{Sv/h}$

測点	除染前		
	①	②	③
L	0.299	0.253	0.257
M	0.434	0.407	0.362
N	0.231	0.188	0.226
O	0.853	0.574	0.437
Q	0.169	0.195	0.188
R	0.237	0.209	0.213
S	0.255	0.270	0.224
T	0.184	0.183	0.171
U	0.253	0.243	0.280
V	0.289	0.294	0.270
W	0.315	0.301	0.296
X	0.287	0.290	0.278
Y	0.184	0.183	0.171
Z	0.383	0.334	0.300

測点	除染後		
	①	②	③
L	0.087	0.091	0.073
M	0.183	0.116	0.107
N	0.103	0.091	0.076
O	0.106	0.132	0.146
Q	0.092	0.084	0.080
R	0.103	0.091	0.088
S	0.075	0.079	0.067
T	0.091	0.088	0.078
U	0.156	0.155	0.150
V	0.087	0.088	0.085
W	0.097	0.101	0.092
X	0.073	0.062	0.090
Y	0.091	0.088	0.078
Z	0.124	0.154	0.170

①:地上5cm②:地上50cm③地上100cm 单位:  $\mu$ Sv/h

除染前			
测点	①	②	③
最大值	0.853	0.574	0.437
最小值	0.153	0.156	0.171
平均值	0.281	0.264	0.246

除染後		
①	②	③
0.204	0.227	0.227
0.073	0.062	0.065
0.119	0.120	0.117