


## 空間線量率 記録シート (1/2)

測定者: 原田正美

測定日時	除染前	平成24年6月20日(水)
	除染後	平成24年7月13日(金)
測定場所	江戸川台福祉会館	
測定機器	株式会社堀場製作所製 Radi(PA-1100)	

## 空間線量率 測定点略図

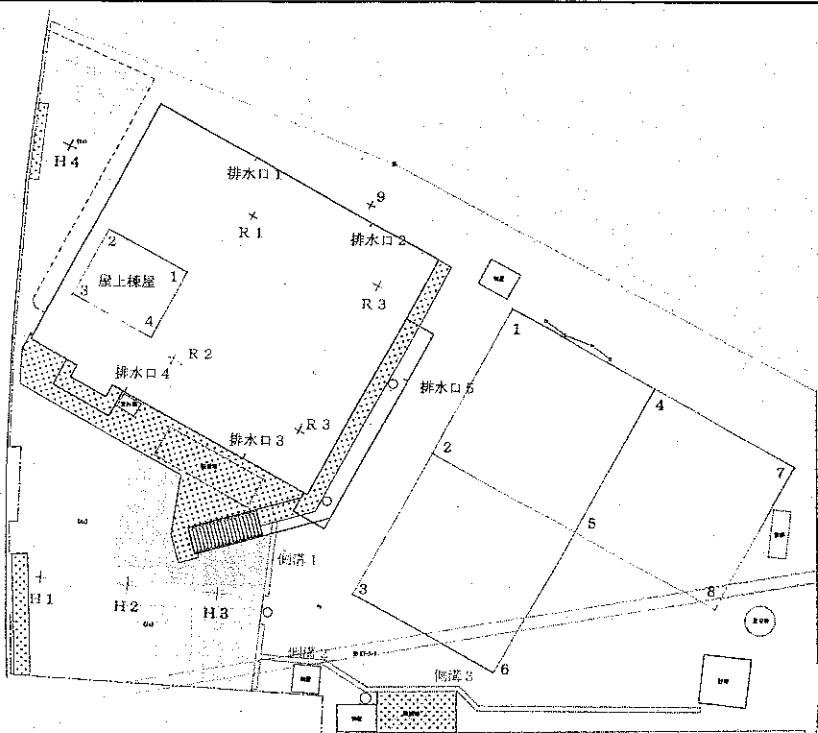

(1) 地上5cm

測点	除染前	除染後
1	(1) 0.328	0.085
	(2) 0.273	0.093
	(3) 0.248	0.100
2	(1) 0.177	0.078
	(2) 0.154	0.070
	(3) 0.142	0.066
3	(1) 0.247	0.078
	(2) 0.184	0.070
	(3) 0.153	0.071
4	(1) 0.270	0.082
	(2) 0.261	0.080
	(3) 0.236	0.071
5	(1) 0.190	0.063
	(2) 0.202	0.073
	(3) 0.191	0.074
6	(1) 0.184	0.089
	(2) 0.183	0.084
	(3) 0.179	0.084
7	(1) 0.349	0.132
	(2) 0.281	0.127
	(3) 0.222	0.126
8	(1) 0.148	0.087
	(2) 0.137	0.079
	(3) 0.126	0.080

(2) 地上50cm

測点	除染前	除染後
9	(1) 0.595	0.101
	(2) 0.279	0.103
	(3) 0.214	0.094
R1	(1) 0.088	0.064
	(2) 0.069	0.056
	(3) 0.078	0.063
R2	(1) 0.065	0.056
	(2) 0.062	0.060
	(3) 0.063	0.068
R3	(1) 0.064	0.058
	(2) 0.067	0.058
	(3) 0.069	0.065
R4	(1) 0.065	0.059
	(2) 0.057	0.055
	(3) 0.058	0.058
屋上棟屋1	(1) 0.321	0.203
	(2) 0.192	0.145
	(3) 0.126	0.131
屋上棟屋2	(1) 0.278	0.198
	(2) 0.184	0.130
	(3) 0.113	0.110
屋上棟屋3	(1) 0.211	0.187
	(2) 0.131	0.123
	(3) 0.106	0.111

(3) 地上1m


測点	除染前	除染後
屋上棟屋4	(1) 0.311	0.218
	(2) 0.147	0.114
	(3) 0.108	0.113
H1	(1) 0.129	0.121
	(2) 0.115	0.103
	(3) 0.109	0.094
H2	(1) 0.122	0.103
	(2) 0.111	0.116
	(3) 0.113	0.104
H3	(1) 0.098	0.086
	(2) 0.106	0.078
	(3) 0.107	0.089
H4	(1) 0.268	0.153
	(2) 0.149	0.128
	(3) 0.137	0.125
側溝1	(1) 0.163	0.105
	(2) 0.154	0.095
	(3) 0.152	0.094
側溝2	(1) 0.202	0.196
	(2) 0.211	0.190
	(3) 0.165	0.156
側溝3	(1) 0.151	0.085
	(2) 0.146	0.083
	(3) 0.144	0.089

## 空間線量率 記録シート (2/2)

測定者:原田正美

測定日時	除染前	平成24年6月20日(水)
	除染後	平成24年7月13日(金)
測定場所	江戸川台福祉会館	
測定機器	株式会社堀場製作所製 Radi(PA-1100)	

## 空間線量率 測定点略図

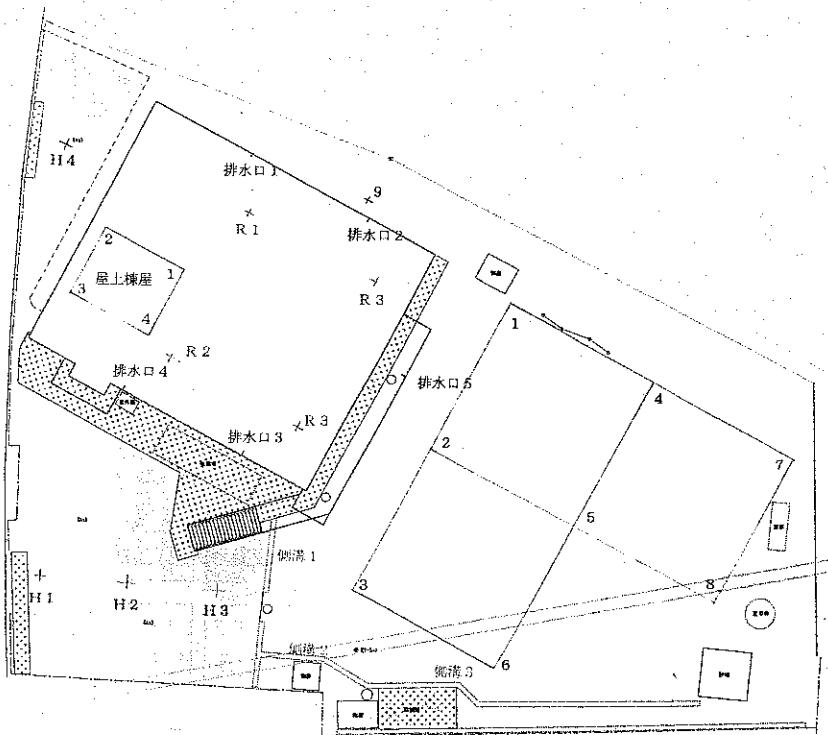

①:地上5cm

②:地上50cm

③:地上1m

測点	除染前	除染後
砂場	① 0.175	0.109
	② 0.174	0.115
	③ 0.172	0.121
登り棒	①	
	② 0.150	0.128
	③	
雲梯	①	
	② 0.171	0.132
	③	
	①	
	②	
	③	
	①	
	②	
	③	
	①	
	②	
	③	
	①	
	②	
	③	
	①	
	②	
	③	
	①	
	②	
	③	

測点	除染前	除染後
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		

測点	除染前	除染後
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		