


# 空間線量率 記録シート

測定者: 流山市

測定日時	除染前	平成24年8月18日(土)
	除染後	平成24年8月18日(土)
測定場所	南福社会館	
測定機器	クリアパルス社 ミスターガンマA2700	

## 空間線量率 測定点略図

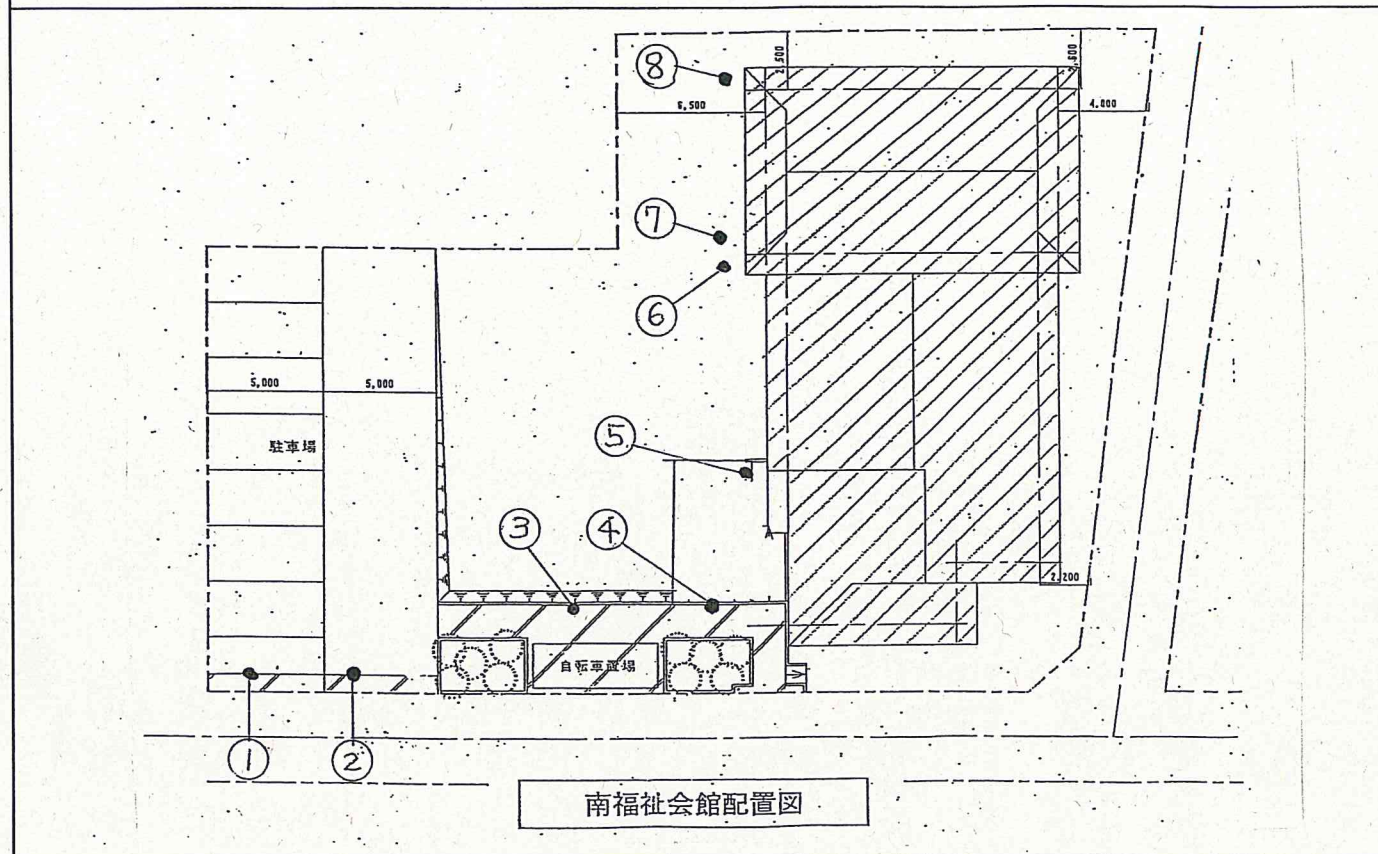

測定の高さ: 1m

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

測点	除染前	除染後
1	0.370	0.152
2	0.279	0.171
3	0.236	0.207
4	0.203	0.164

測点	除染前	除染後
5	0.236	0.190
6	0.205	0.172
7	0.177	0.197
8	0.186	0.175